

Испытательная лаборатория  
Общества с ограниченной ответственностью «СПБ-Стандарт»  
Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 4  
Телефон/факс: (963) 717-09-76, e-mail: [iL.spb.standart@yandex.ru](mailto:iL.spb.standart@yandex.ru)  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB94, действителен до 28.10.2016 г.

Протокол испытаний  
№ 4899-313-15/СП от 29.09.2015 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения  
испытательной лаборатории не допускается.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): стекло многослойное безопасное для эксплуатации, торговой марки NGT: склеенное с полимерным материалом, толщиной от 7,15 мм.
2. Фотоматериалы:

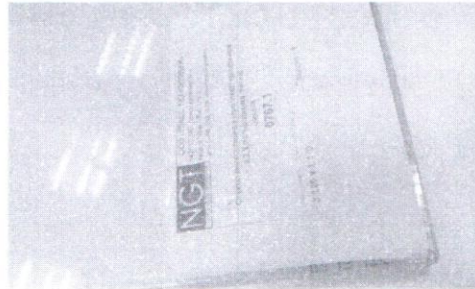


Рис. 1

3. Наименование и адрес изготовителя: ООО «ГЛАСС ТЕХНОЛОДЖИ»: 142030, Московская область, Домодедовский район, территория Клен-Ям, стр.1, Российская Федерация
4. Наименование и адрес заказчика: ООО «СПБ-Стандарт»: 140004, Московская обл., Люберецкий район, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411, Российская Федерация
5. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ 54171-2010
6. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ГОСТ 54171-2010
7. Дата получения объекта испытаний: 09.08.2015 г.
8. Сроки испытаний: 09.08.2015 г. – 29.09.2015 г.
9. Условия окружающей среды: температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (738±753) мм. рт. ст.

## 10. Результаты испытаний:

Наименование характеристики по ГОСТ Р 54171-2010	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
<b>п.5 Общие технические требования</b>			
<b>п.5.1 Характеристики</b>			
п.5.1.3	ГОСТ Р 54171-2010 п.9.8	Многослойное стекло должно быть стойким к воздействию ультрафиолетового излучения, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем.	Не обнаружены пороки внешнего вида. Не обнаружено изменения цвета. Коэффициент направленного пропускания света изменился не более чем на 10%
п.5.1.4	ГОСТ Р 54171-2010 п.9.9	Многослойное стекло должно быть влагостойким, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем.	Не обнаружены пороки внешнего вида.
п.5.1.2	ГОСТ Р 54171-2010 п.9.7	Склеивающие материалы в составе многослойного стекла должны быть полностью полимеризованы и выдерживать испытание на температуростойкость (кипячением), кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем	Не обнаружены пороки внешнего вида

## 11. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, стекло многослойное безопасное для эксплуатации, торговой марки NGT; склеенное с полимерным материалом, толщиной от 7,15 мм., изготовитель ООО «ГЛАСС ТЕХНОЛОДЖИ»: 142030, Московская область, Домодедовский район, территория Клен-Ям, стр.1, Российская Федерация, соответствует требованиям ГОСТ 54171-2010.

Зам. руководителя ИЛ ООО «СПБ-Стандарт»

Конец протокола испытаний.



Назаренко А.А.